

議案第46号

長与町新図書館等複合施設建設工事（電気）請負契約の変更について

上記議案を提出します。

令和8年6月2日

長与町長 吉田 慎一

提案理由


長与町新図書館等複合施設建設工事（電気）請負契約を変更したいので、議会の議決を求めるもの。

長与町新図書館等複合施設建設工事（電気）請負契約の変更について

令和7年3月7日定例会において議決された長与町新図書館等複合施設建設工事（電気）請負契約について、下記のとおり請負契約を変更したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第12号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | | |
|---|--------|--------------------------------------|
| 1 | 契約の目的 | 変更なし |
| 2 | 契約金額 | 「242,550,000円」を
「249,674,700円」に変更 |
| 3 | 契約の相手方 | 変更なし |



様式第10号の5

契約変更請書

仮契約日：令和 8年 5月19日

契約日：令和 年 月 日

長与町長 吉田 慎一様

請負者

住所 長崎県西彼杵郡長与町高田郷1809

氏名 九電テクノシステムズ株式会社長崎支店

支店長 小林 良博



令和7年3月21日締結した請負契約の内容を下記のとおり変更することについて承諾します。

記

- 1 工事番号 6政策企画第7号
- 2 工事名 長与町新図書館等複合施設建設工事（電気）
- 3 工事場所 西彼杵郡長与町北陽台1丁目4番地1ほか3筆
- 4 請負代金額の増(減)額 ￥7,124,700-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増(減)額 ￥647,700-)
- 5 契約保証金の追納(還付)額 ￥0-
- 6 工事期間
前工期 着工 令和 7年 3月21日
完成 令和 8年10月30日
変更工期 着工 令和 7年 3月21日
完成 令和 8年10月30日
- 7 部分払回数 現回数 - 回
変更回数 - 回
- 8 支払限度額等 現支払限度額 令和8年度 ￥145,530,000-
変更支払限度額 令和8年度 ￥152,654,700-
現出来高予定額 令和8年度 ￥145,530,000-
変更出来高予定額 令和8年度 ￥152,654,700-
- 9 工事内容 別冊設計図書のとおり。
- 10 その他 原請負契約書のとおり。

- 備考1 この請書は、請負者が消費税法に規定する課税事業者である場合に使用する。
- 2 「請負代金額の増(減)額」及び「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額の増(減)額」は、契約変更申込書の当該事項の金額を記入する。
 - 3 金額は、アラビア数字を用い、訂正又はまっ消することはできない。



凡例	名称	備考
☐	端子盤	
⊙	電話アウトレット	6種4心
⊙	床付電話アウトレット	6種4心
⊙	テレビアウトレット	広帯域型
⊙	情報アウトレット	8種8心 Cat6対応
⊙	床付情報アウトレット	8種8心 Cat6対応
RT	ルーター	
POE	POEスイッチ	
■	屋内無線AP	
Ⓜ	モニター親機	電源アダプタ含む
ⓂA	カメラ付玄関子機	
ⓂT	映像長距離・監視カメラ接続アダプター	
ⓂV	EVインターホン	建築工事
Ⓜ	トイレ呼出表示機	3窓
Ⓜ	壁付呼出ボタン	H:ひも付
ⓂR	壁付復命ボタン	
Ⓜ	壁付呼出表示灯	
E	電気錠制御盤	
K	デジタルテンキー	
Ⓜ	電気錠	建築工事
□	アウトレットボックス	
Ⓜ	プルボックス	SS200 × 200
—	天井隠ぺい配管配線	
—	床隠ぺい配管配線	
—	天井コログシ配線	
■	耐火被覆貫通部	

■注記
1. 特記なき配管配線は下記とする。空配管は、呼び線入りとする。

(電話)
TEL EM-TIEF0.65-2C 保護管 (PF16)

(情報)
LAN EM-UTP0.5-4P (Cat6) 保護管 (PF22)


(テレビ)
TV EM-S-5C-FB 保護管 (PF22)
TG EM-S-7C-FB 保護管 (PF22)

(トイレ呼出・インターホン)
AE EM-AE1.2-2C 保護管 (PF16)
AE EM-AE1.2-3C 保護管 (PF16)
AE EM-AE1.2-4C 保護管 (PF16)

(電気錠)
EM-CPES1.2-1P 保護管 (PF16)


2. 間仕切りケーブルの引下げ配線は、PF管にて保護を見込む。
3. 防火区画貫通部・耐火被覆貫通部には、国土交通省大臣認定工法による貫通処理を施すこと (JFL-20 (国土交通大臣認定番号 中空壁: PS060WL-0293))

無線LAN ネットワーク構成図




参考

通信設備1階平面図
情報通信設備の変更
情報アウトレットの個数変更
サーバーラックの追加等

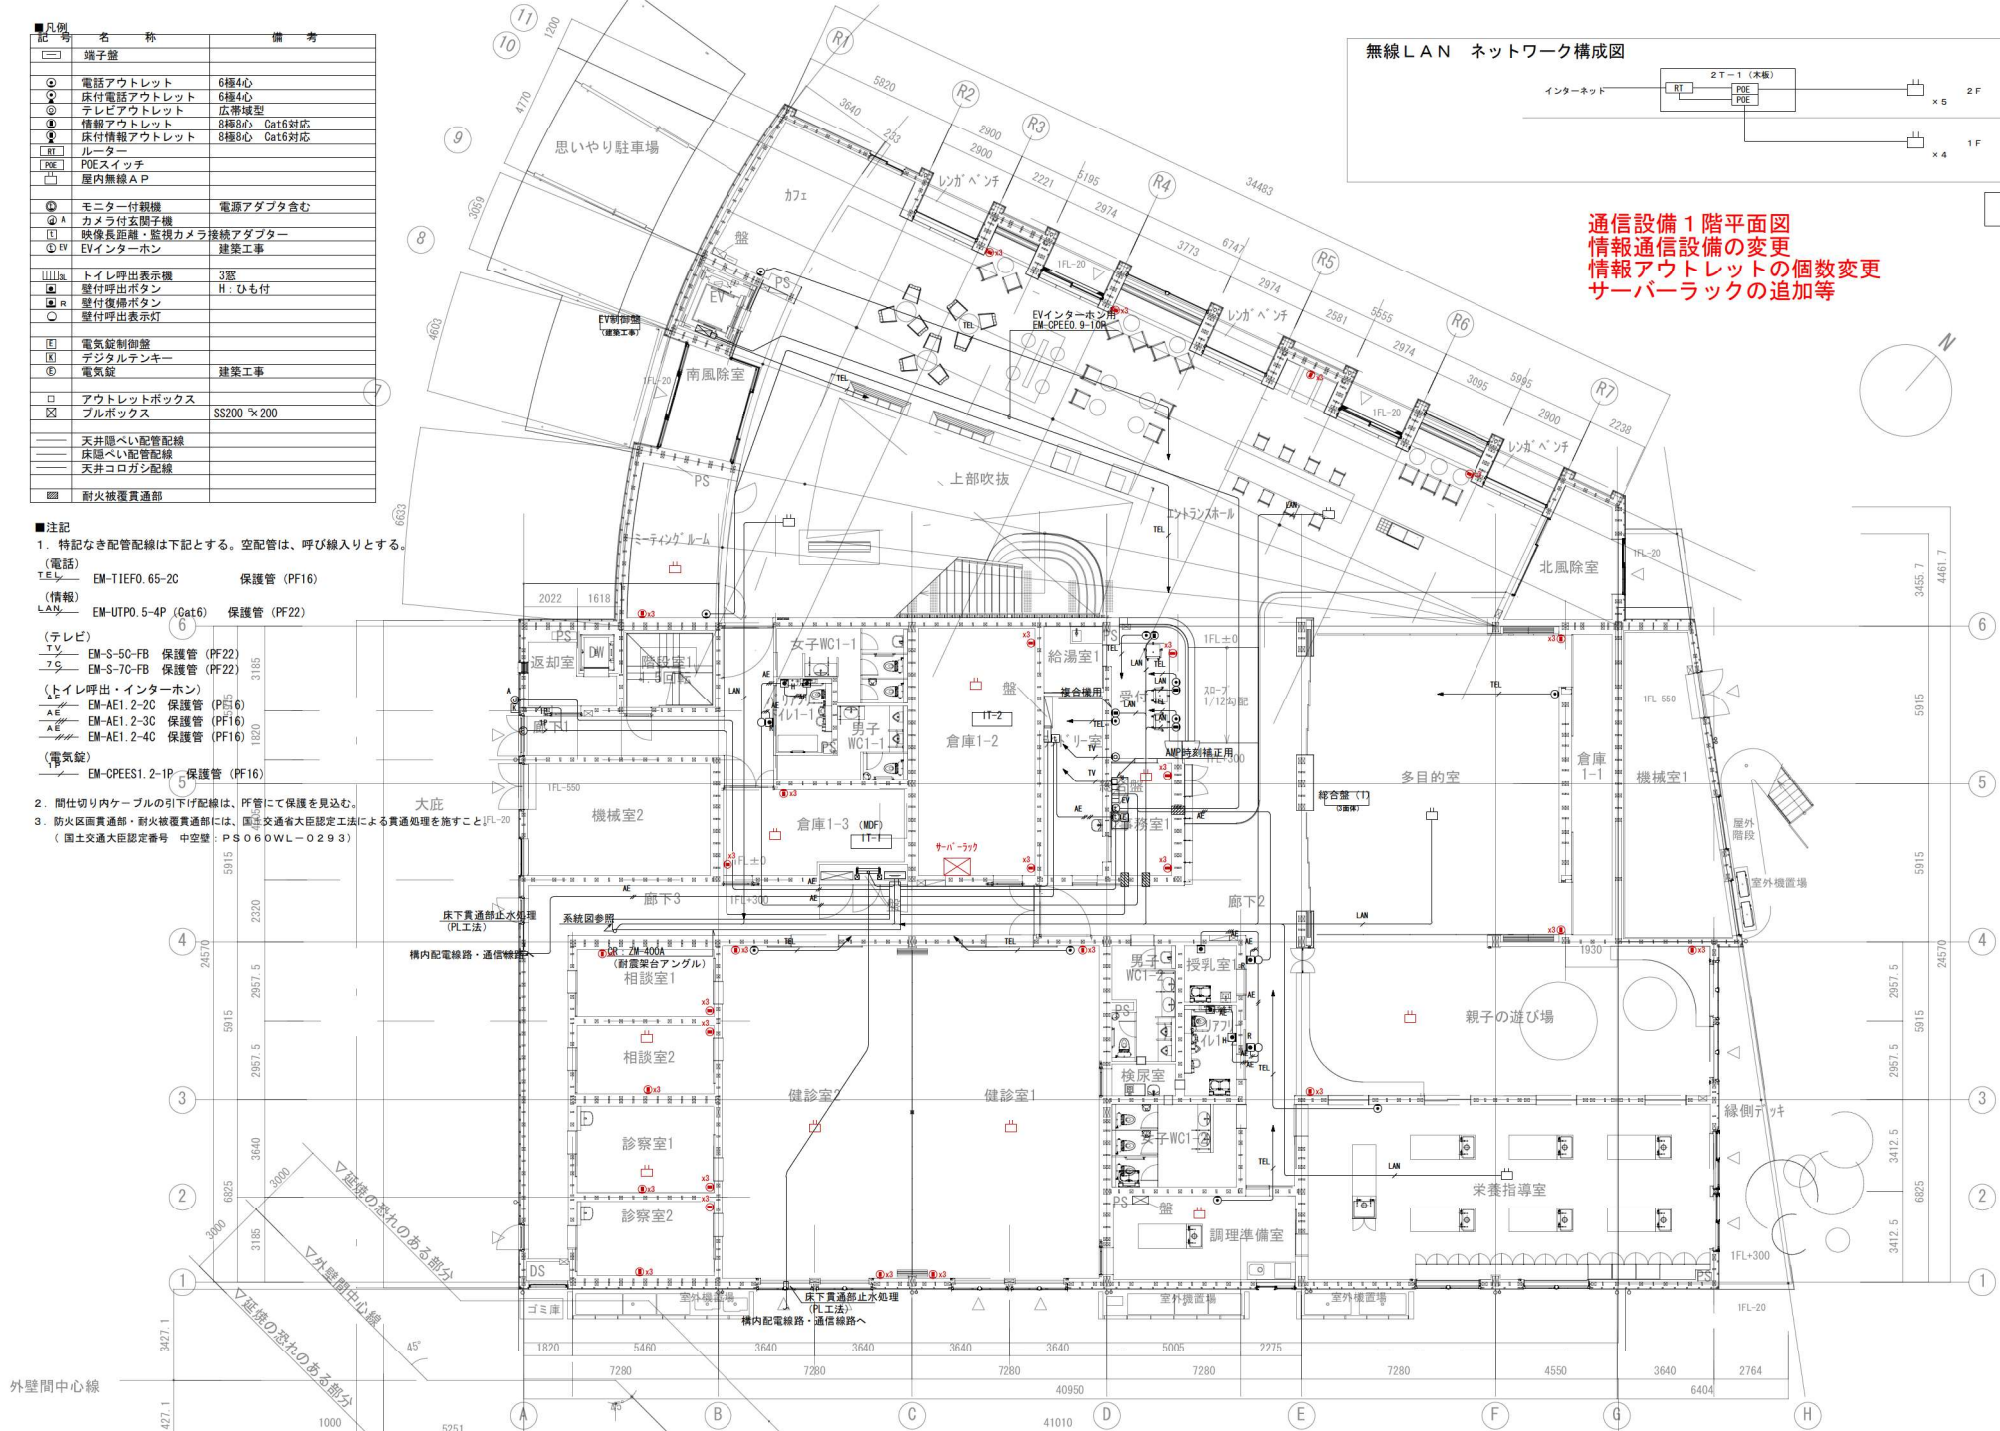


端子盤名称	電話	情報	テレビ	予備	備 考
1T-1 (自立型・下部架台付)	保安器具 30P	ONU、ルーター	スペース SH-D2	10P	
1T-2 (壁掛型・上部ダクト付)	10P	-	-	10P	露出コンセント2P15A×2
2T-1 (総合盤内 木板)	10P	Wifi用ルーター スイッチ12P×2台	CATV・SH-1 SH-G2	10P	露出コンセント2P15A×2 露出放熱スリット付

- 注記
- 1) 各項目ごとにセパレーターで分ける事。
 - 2) 接地端子を設ける事。
 - 3) 木板を設ける事。



通信設備2階平面図
 情報通信設備の変更
 情報アウトレットの個数変更
 サーバラックの追加等

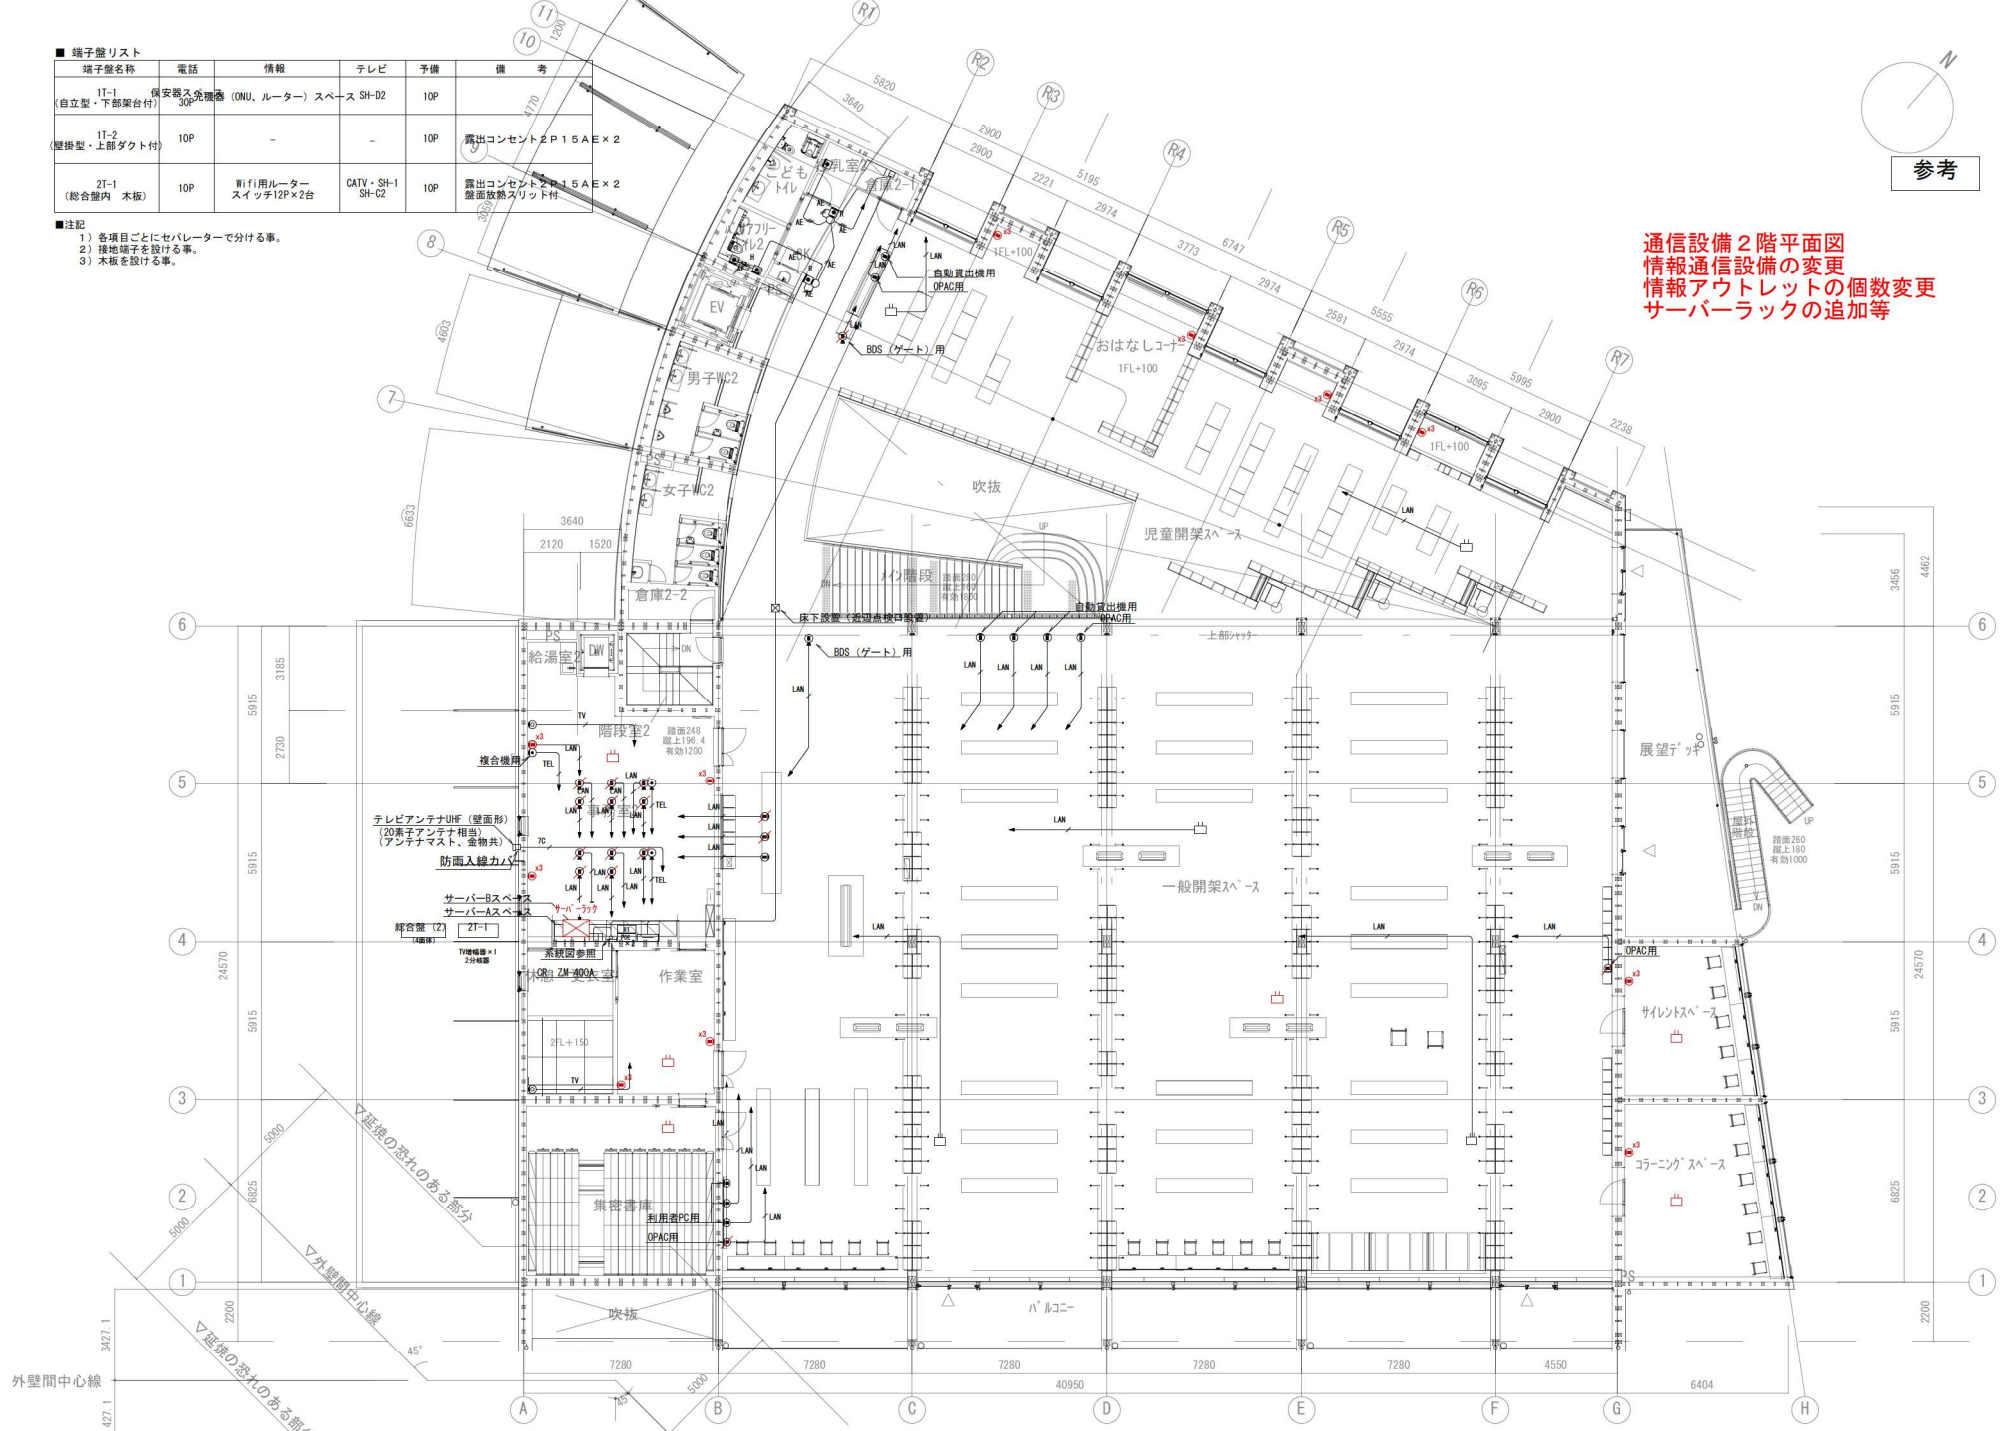

Note

Project title
長与町新図書館複合施設建設工事
 (電気)

STARPILOTS
 株式会社 スターパイロット
 一級建築士事務所 東京都知事登録 第57430号
 一級建築士 第37956号 三浦文典

Drawn by H. OTA
 Checked by T. MIURA
 Date 2024.12.13

Name of Drawing
通信設備2階平面図
 Scale
 A1:1/100 A3:1/200
 Drawing No.
 E-031