

# 令和7年度 長与町自主防災組織屋外消火器・格納箱取替業務委託仕様書

## 第1 総則

### (1) 目的

この仕様書は、長与町内各所に設置してある屋外消火器及び格納箱の取替について、必要な事項を定めるものとする。

(2) 業務内容 屋外消火器・格納箱取替及び旧消火器・格納箱処分 152か所  
屋外消火器・格納箱（予備分） 8個

※別紙「長与町自主防災組織消火器取替予定表」参照

自治会別の消火器設置図面は契約後に配付する

(3) 納入先 長与町地内

(4) 納入期限 令和8年3月31日限り

## 第2 仕様

消火器及び格納箱の取替にあたっては、以下の条件を全て満たすものであること。

### (1) 消火器・・・粉末ABC消火器 3.0kg 蓄圧式

「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」（平成22年総務省令第111号）の規格を満たし、リサイクルシールが貼付されていること。

※リサイクルシートは別途請求すること。

### (2) 格納箱・・・窓付き F R P製（別紙格納箱仕様図参照）

※メーカーは問わないが、現在町内各所に設置してあるものと同等以上の機能を有すること。

### (3) 消火器・格納箱処分・・・法に従い、適正な処分を行うこと。

(4) 一般家庭の壁などに設置されている場所もあることから、取替作業を行う際は必ず事前に関係者に連絡した上で取替作業を行うこと。

(5) 消火器設置位置が、消火器設置図面に記載の箇所と異なる場合は、新たな設置箇所を図示したうえで、当該図面を提出すること。

(6) 業務完了後は設置場所ごとの写真（着工前・施工状況・完成）を提出すること。


## 第3 その他

(1) 交換した消火器及び格納箱には、地区名及び消火器番号を明示すること。

(2) 本仕様書に関し疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、本町職員と協議のうえ、決定するものとする。

# (参考)格納箱仕様図


## ■窓付

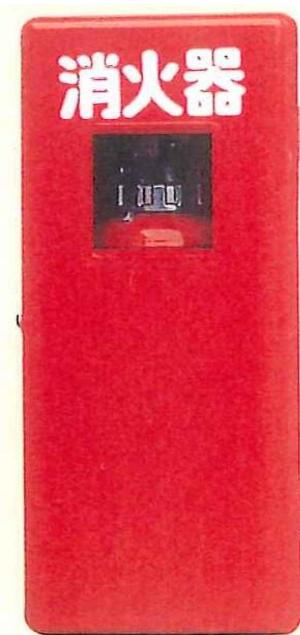

## ■特徴

- 本体はFRP製（ガラス繊維強化プラスチック）、部品はすべてステンレス製で潮風にも排気ガスにも腐蝕は殆んどありません。
- 乗用車に轢かせても壊れない抜群の強度を保有し、耐燃性は自己消火性、-50℃でも+200℃でも変質や熱変形は殆んどおこしません。
- 長期間の屋外暴露にも各強度の劣化は殆んどなく格納物と格納箱の寿命を大幅に延長してトータルコストの低減を図ります。
- 金型による高温高圧一体成型品ですので、肉厚や強度のバラツキ、貼り合わせやビス止めによる縫目等は一切ありません。
- 色彩は原料着色によるもので塗膜がないので剥離がなく、ペンキでの文字書き、シルク印刷も可能で落書きはシンナーで消せます。
- 本体縁部外周に段差を設け蓋をオーバーハングさせた防水設計とし人が衝突しても負傷しにくい曲面構造です。
- ワンタッチ止金を採用して扉の接触開放や消火器の転倒転落を防止します。

## ■外形寸法図

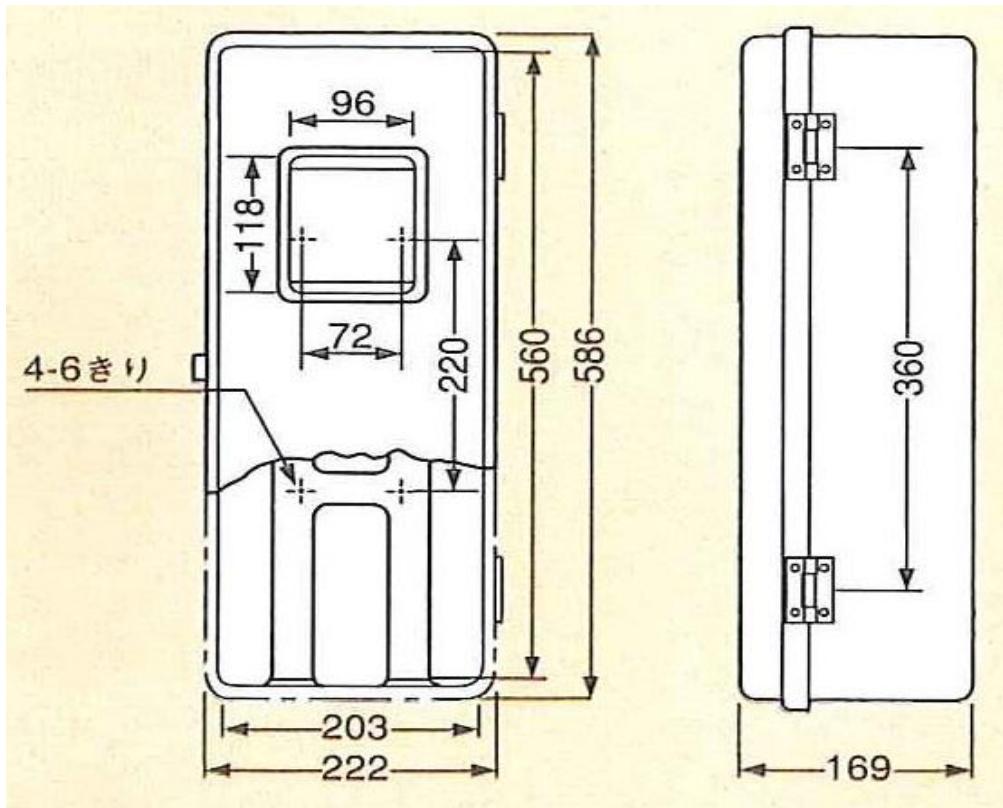

令和 7 年度

7地消第10号

長与町自主防災組織屋外消火器・格納箱取替業務委託

縦 覧 設 計 書

長崎県長与町

## 7 地消第 10 号 長与町自主防災組織屋外消火器・格納箱取替業務委託 設計書

単位:円

品 名	数量	単位	単価	金 額	備 考
①粉末ABC消火器 3.0kg 蓄圧式	160	本			
②格納箱 窓付き FRP	160	台			
③消火器・格納箱 処分費	152	本			リサイクルシール代除く
④諸経費(アンカー費含む)	1	式			
小 計				千円未満切り捨て	
消費税				10%	
リサイクルシール代(新規消火器)	160	枚		非課税	
合 計					