

施設の紹介

第2
浄水場系



【第2浄水場】

- 構造RC造
- 完成年月日／平成元年3月31日
- 所在地／長与町三根郷400番地1
- 敷地面積／4,576㎡
- 処理能力／10,000㎡/日



【長与ダム】

- 【洗切ボーリング】
- 【藤の棟ボーリング】
- 【ニュータウン2号ボーリング】
- 【ニュータウン3号ボーリング】
- 【山口の口ボーリング】
- 【的場1号ボーリング】
- 【的場ダム】
- 【吉無田ボーリング】

【吉無田中継槽】



【ポンプ室】

- φ150×132 kW×3台
- H132m-192m/時



【取水堰】

- 可能取水量／1,400㎡/日



【ニュータウン接合井】

- 構造RC造
- 面積／49㎡



【活性炭ろ過池】

- 形状寸法／W2.8m×L4.5m×H6.2m(1池当り)
- ろ過面積／12.6㎡/池



【傾斜板沈殿池】

- 形状寸法／W6.8m×L13.4m×H3.5m(1池当り)
- 容量／319㎡/池

【急速ろ過池】

- 形状寸法／W4.0m×L5.7m×H4.5m(1池当り)
- ろ過面積／22.8㎡/池






[水管橋]



[平木場配水池]

- 構造RC造
- 所在地/長与町平木場郷1360番2
- 敷地面積/105㎡
- 容量/87㎡

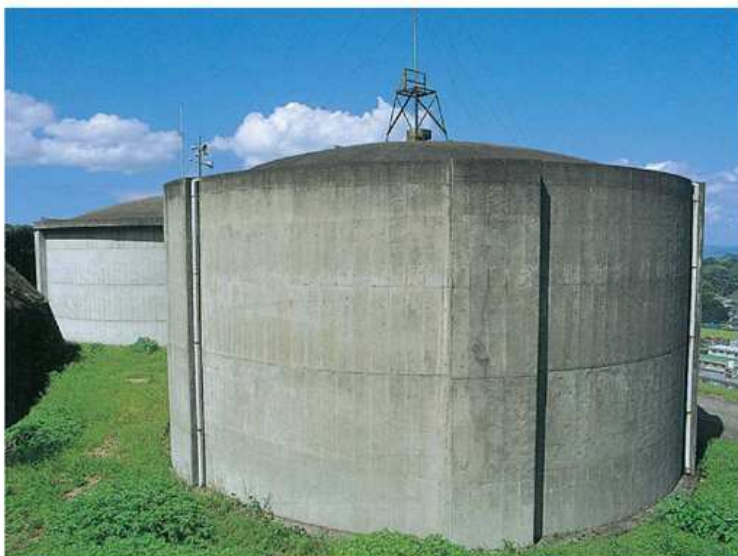

[第4・第5配水池]

- 構造PC造
- 所在地/長与町吉無田郷1487番21
- 面積/1,191㎡
- 容量/第4配水池750㎡・第5配水池1,250㎡



[緑ヶ丘配水池]

- 構造PC造
- 所在地/長与町丸田郷2107番2
- 面積/1,549㎡
- 容量/628㎡



[集中監視室]



[サニータウン高部配水池]

- 構造PC造
- 所在地/長与町吉無田郷876番13
- 面積/439㎡
- 容量/600㎡



[まなび野高部配水池]

- 構造ステンレスパネル方式
- 所在地/長与町まなび野1丁目3番1
- 面積/1,834㎡
- 容量/678㎡



[南陽台高部配水池]

- 構造RC造
- 所在地/長与町高田郷1006番2
- 面積/1,808㎡
- 容量/600㎡